## Przejście przez przegrodę budowlaną

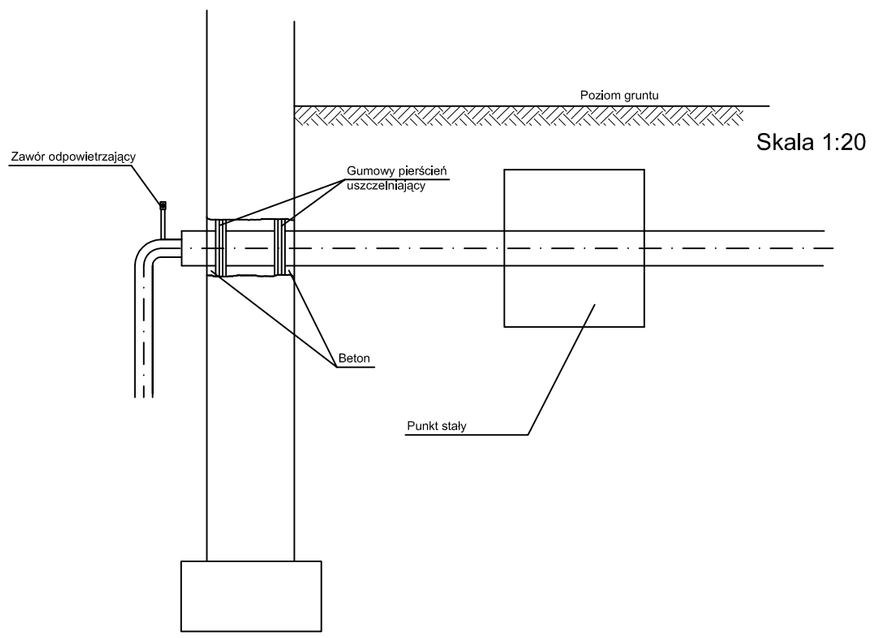


Skala 1:20

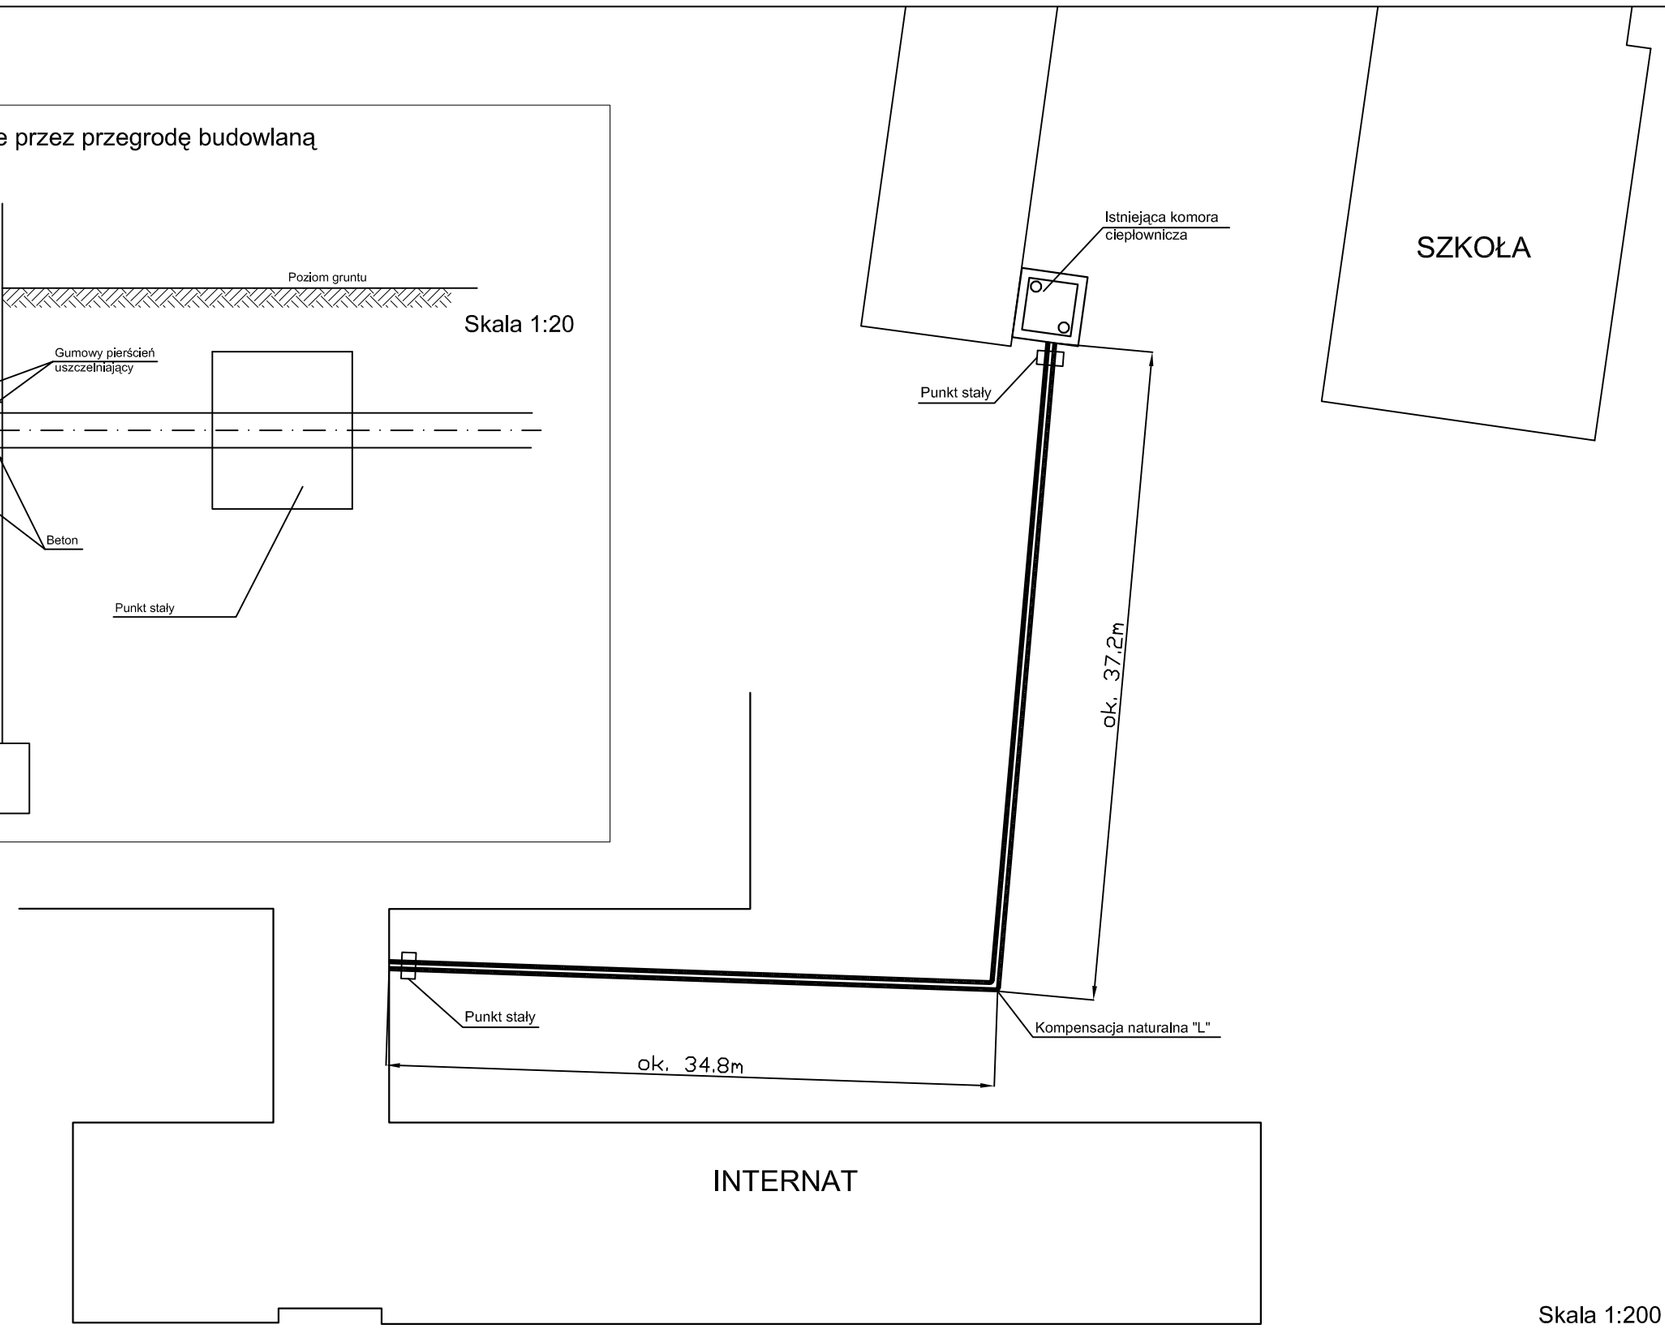


Skala 1:200

## Punkt stały

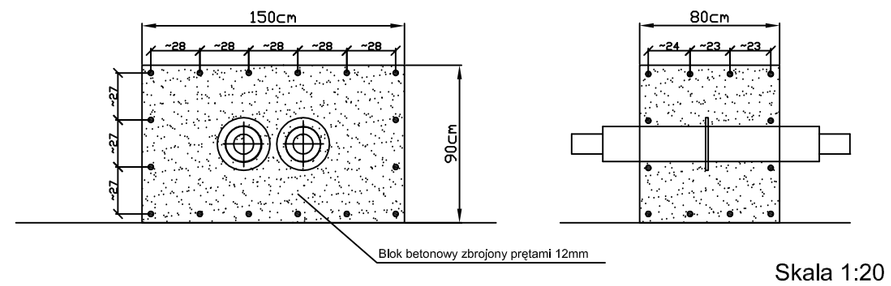


Skala 1:20

## Wykop

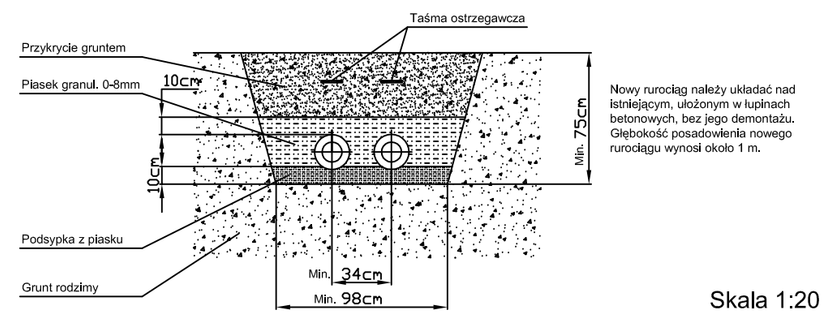


Nowy rurociąg należy układać nad istniejącym, ułożonym w łupinach betonowych, bez jego demontażu. Głębokość posadowienia nowego rurociągu wynosi około 1 m.

Skala 1:20

## Kompensacja naturalna "L"

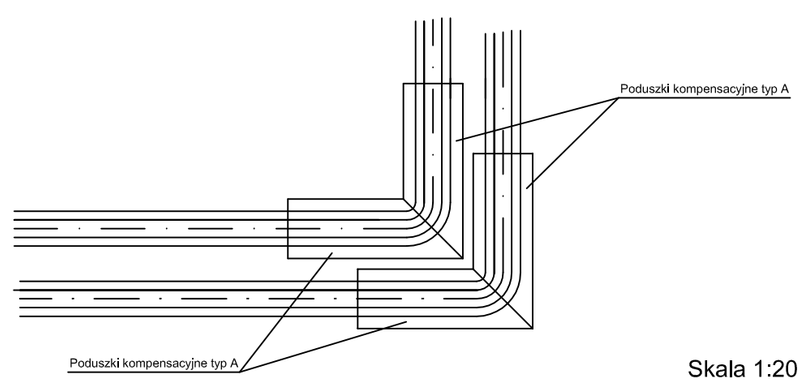


Skala 1:20

| Zestawienie podstawowych materiałów | |
|---|---|
| Rodzaj | Ilość |
| Rura preizolowana bez szwu Dn100 | 24 szt x 6 m |
| Łuk preizolowany gięty Dn100 | 2 szt |
| Punkt stały preizolowany Dn100 | 4 szt |
| Poduszka kompensacyjna typ "A" Dn100 | 4 szt |
| Mufa polietylenowa Dn100 | 30 szt |
| Mufa termokurczliwa Dn100 | 60 szt |
| Komponent pianki - poliol | ok. 11 kg |
| Komponent pianki - izocyjanian | ok. 20 kg |

FUNDACJA
SZKOŁA POD SŁOŃCEM

01-849 WARSZAWA
UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 45

| Inwestor: | Obiekt: |
|---|---|
| Powiat Wyszkowski<br>al. Róż 2<br>07-200 Wyszków | Internat I LO im. C.K. Norwida<br>ul. 11 Listopada 1<br>07 - 200 Wyszków |

| Stopień dokum. | Nazwisko i podpis uprawnionego | Podpis |
|---|---|---|
| Projektant | mgr inż. Renata Piorkowicz<br>upr. nr SWK/0172/POOS/09 | |
| Sprawdzający | mgr inż. Tadeusz Trojanowski<br>upr. nr SL/0471/72 | |

| | |
|---|---|
| Nr rysunku | CO-01 |
| Skala | 1:100 |
| Arkuszy/Arkusz | ---.--- |
| Data | 06.2010 |

Nazwa rysunku:
MODERNIZACJA SIECI CIEPLNEJ